



ジェットホース®

屋内 消火栓用

ビルS

屋内消火栓の定番品

建物などの屋内消火栓専用として、タテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いて織ったジャケットにポリウレタンをライニングした、小口径軽量ホースです。

床が荒れた表面（コンクリート等）以外の場所でご使用ください。



仕様

名称	ビルS (屋内用)	エーワンF (屋外用)	
呼称	40	65	50
使用圧	0.7MPa	0.9MPa	0.9MPa
試験圧	1.5MPa	1.8MPa	1.8MPa
重量	145g/m±10g	275g/m±10g	210g/m±11g
標準長	15m	20m	20m

屋外 消火栓用

エーワンF

屋外消火栓の定番品

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。



消火栓ホース格納箱に合わせて、ご注文時にご指定ください。

二重巻式格納例



くし掛け、折り畳み式格納例



くし掛け設置に便利な、折り畳み式荷姿



ビルS 40mm

エーワンF 65mm、50mm

点検基準への対応はお済みですか？

消防用設備等の点検基準が改正されました。

消防法第17条3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(平成14年3月13日交付、平成14年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防ホースについては、耐圧性能点検が追加義務付けられました。

- 消防用ホースについては、設置後(製造後)10年を経過したものについてはホースの端末部に所定の水压をかけて漏水しないことを確認しなければなりません。その後は、**3年毎に実施します。**
- ただし、**ホースを新しく交換した場合**は取り換え後(製造年月)、10年間は耐圧性能試験は**免除**となります。

※易操作性1号消火栓、二号消火栓は除く

平成14年の点検基準改正から**10年**が経過致します。

弊社では**設置後10年以上経過したホース**について、**お取替えを提案**させて頂いております。

新設・お取替えには是非「ジェットホース」をお選びください。


製造年・管理記録等をご確認ください。

製造年等の表示は、各ホースの口元金具に近い本体部分に印刷されています。

表示例



点検基準改正に伴う、ホース点検・ホース交換のイメージ

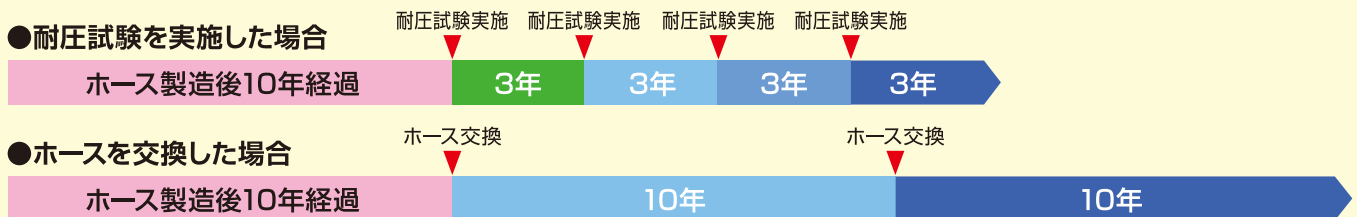

消防用ホースは、使用しなくても年数を経ることに劣化します。

ホース本来の性能が発揮できるよう、管理をお願い致します。

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

ISO9001・ISO14001 認証取得

アシモリ 荻森工業株式会社

大阪営業部：〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7丁目11番地61号
TEL.06-6105-1557 FAX.06-6105-1989

東京営業部：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目6番9号 佐藤産業ビル
TEL.03-5823-3043 FAX.03-5823-3046

<http://www.ashimori.co.jp>

特約店